


BADEVANDSPROFIL for BJERRE STRAND

Stationsnr.: Station 311

Stations-ID: DKBW 367

**FREDENSBORG
KOMMUNE****Badevandskvaliteten
er udmærket**

★★★★ Udmærket
 ★★★ God
 ★★ Tilfredsstillende
 ★ Ringe

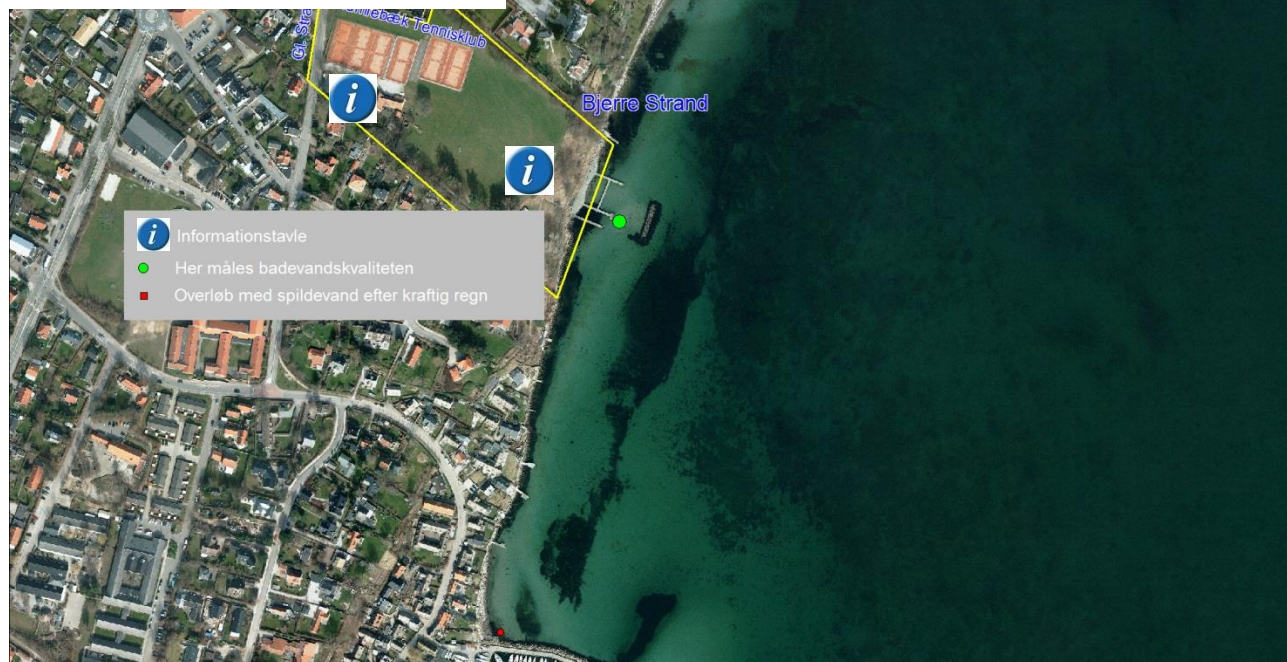

Informationstavle



Her måles badevandskvaliteten



Overløb med spildevand efter kraftig regn

Beliggenhed	Strandpark øst for Humlebæk Tennisklubs baner, Gl. Strandvej 77 - Strandnummer K425
Badevandskvalitet	Udmærket
Badevandsanalyser; antal og placering	10 prøver fordelt over badesæsonen (1/6-31/8)
UTM koordinater (X,Y) for analysepunkt	720830; 6206974

Beskrivelse af vandet og bundforhold

Fysiske forhold	Broanlæg med vanddybde op til 2,5 m
Hydrologiske forhold; herunder strøm	Ringe strøm. I Øresund er overfladestrømmen 60 % af tiden nordgående, i resten af tiden enten sydgående eller stillestående
Morfologiske forhold (bund)	Sand med spredte sten

Liste over mulige forureningskilder og vurdering af disse

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og eventuelle kortvarige forureninger	Bassinoverløb (fælleskloakeret) ved Ida Tesdorpsvej (350 m mod N) Bassinoverløb (fælleskloakeret) nord for Sletten Havn (350 m mod S)
Vurdering af risikoen for cyanobakterievækst (blågrønalger)	Risiko for vækst i forbindelse med længere tids høj vandtemperatur
Vurdering af risikoen for makroalge- og/eller fytoplanktonvækst	Kun ringe vækst af tang indenfor 4 m koten. Perioder med meget opskyl af tang og ålegræs.

Beskrivelse af stranden og faciliteter

Badebro	Ja, 3 stk.
Livredder	Nej
Handicapfaciliteter	Nej
Adgangsforhold - herunder off. transport	P-plads: Ved Humlebæk Tennisklub Adgang: fra P-plads ved Humlebæk Tennisklub Off. transport: Kystbanen til Humlebæk St. el. bus 388 til Jernbane Alle
Ejerforhold	Fredensborg Kommune

Klassifikation

Badevandet er klassificeret som " Udmærket" på baggrund af data fra 2013-2016.

Historiske klassifikationer

2013	2014	2015	2016
Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket

Kontakt detaljer for ansvarlig myndighed	
Myndighed	Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Kontaktperson	Helle Utoft Rasmussen
Adresse	Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
Telefon	72565000/72565943
E-mail	vandognatur@fredensborg.dk
Hjemmeside	http://www.fredensborg.dk/oplevelser/badevandsudsigten

Revision m.v.

Badevandsprofilen er revideret 23/03/2015

Badevandsprofilen skal revideres senest 10/05/2019

Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år.

Opdateret: 5. december 2016