

BADEVANDSPROFIL for NIVÅ STRAND

Stationsnr.: Station 316

Stations-ID: DKBW 431




FREDENSBORG
KOMMUNE



Badevandskvaliteten
er udmærket



Udmærket
God
Tilfredsstillende
Ringe

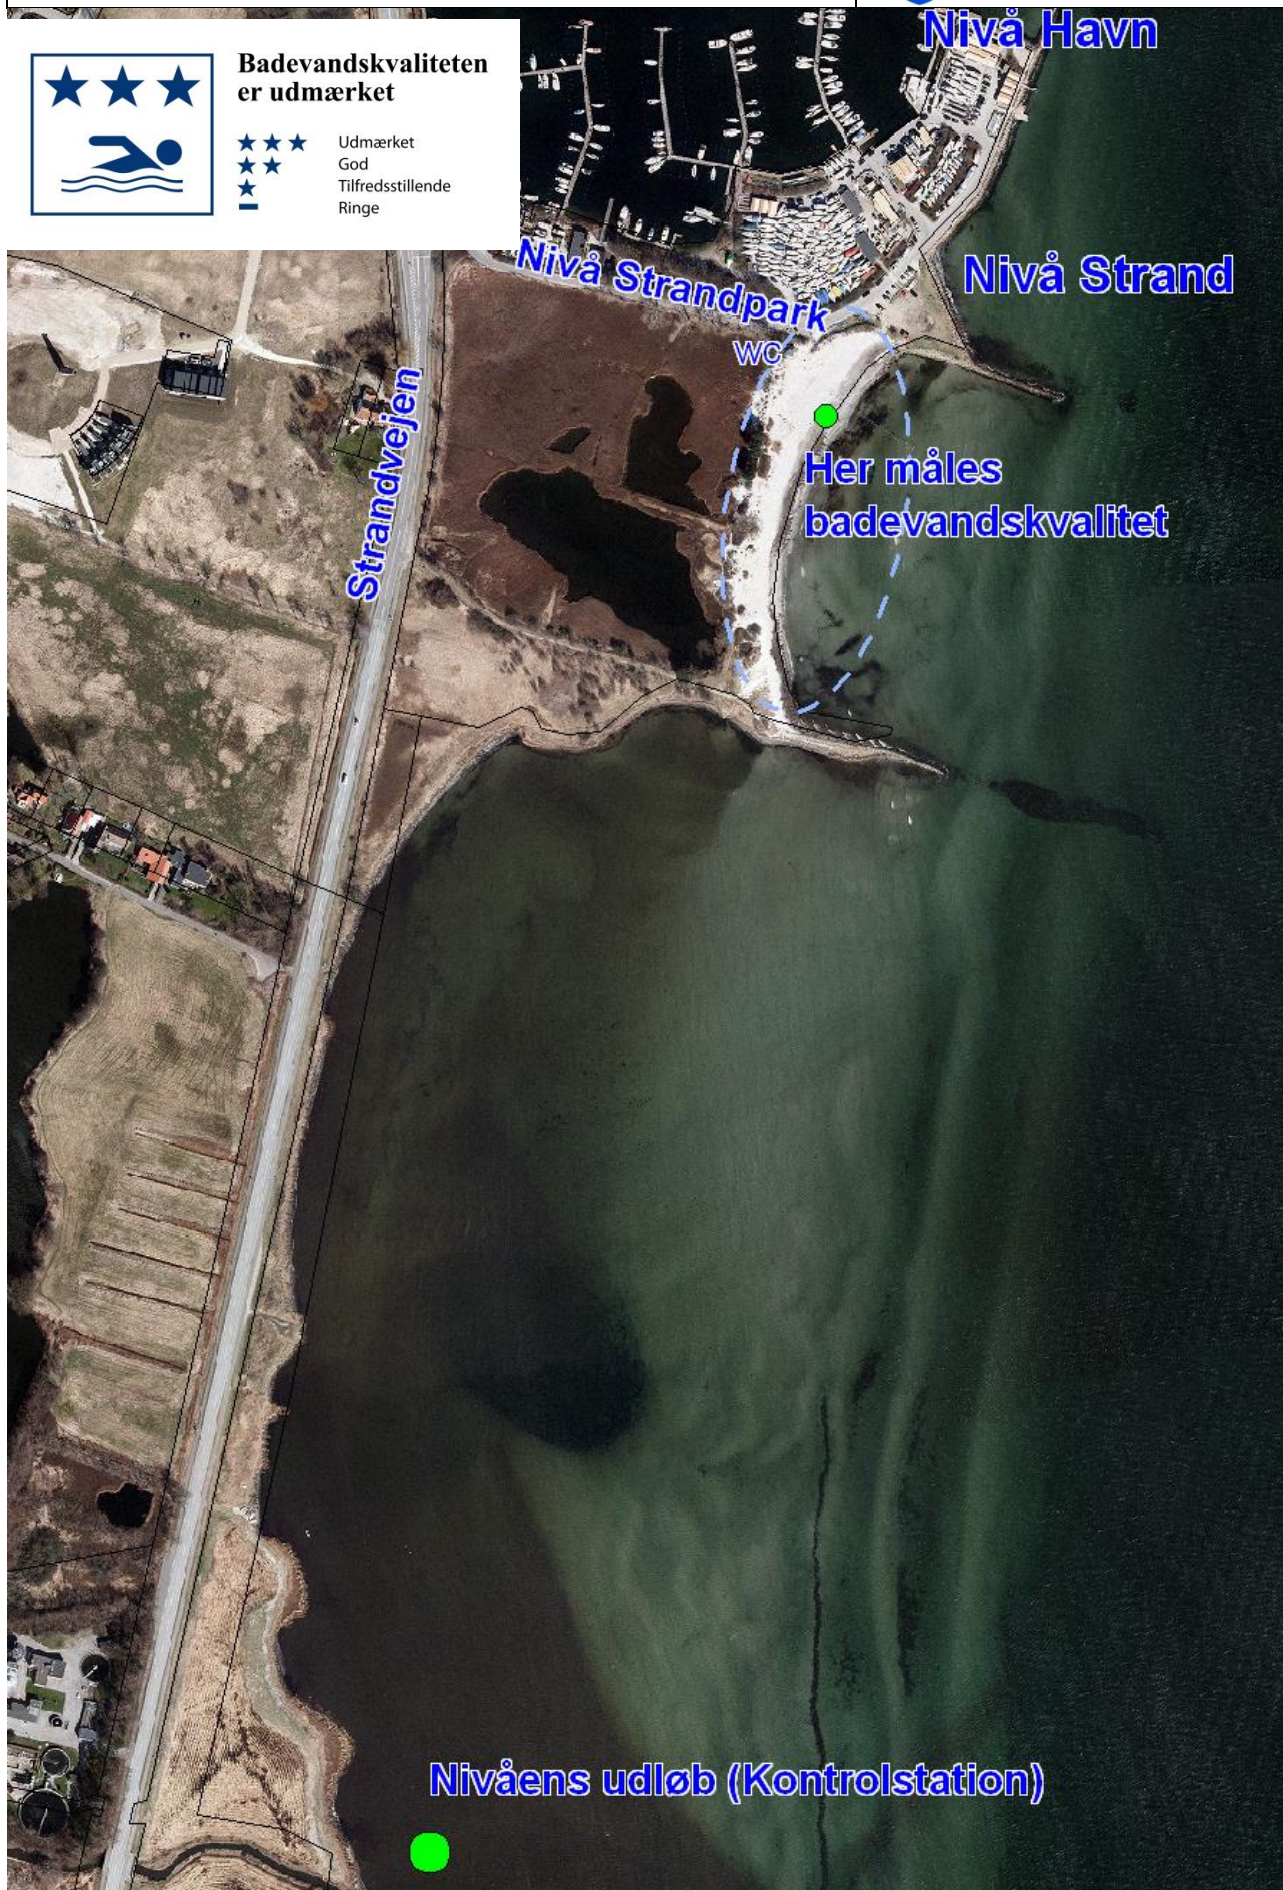

Beliggenhed og udbredelse	Syd for Nivå Havn, Nivå Strandpark 2. Strandnr. K445 (oplyses ved opkald til 112)
Badevandskvalitet	★★★ Udmærket
Badevandsanalyser; antal og placering	20 prøver fordelt over badesæsonen (1/6-31/8)
UTM koordinater (X,Y) for analysepunkt	720302; 6204740

Beskrivelse af vandet og bundforhold

Fysiske forhold	<ul style="list-style-type: none"> Lavvandet strand, 2 m dybt ca. 100 m fra kysten Ingen risiko for revledannelse Ingen kraftig strøm på lavt vand
Hydrologiske forhold; herunder strøm	Ringe strøm. Dominerende strømretning er fra S mod N.
Morfologiske forhold (bund)	Sand
Salinitet	10-20 ‰

Liste over mulige forureningskilder og vurdering af disse

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og eventuelle kortvarige forureninger	Spildevandsoverløb til Nivåen. Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak via Nivåen med kortvarig forurening af bade-vandet til følge. (Op til 2 dage efter hændelsen).
Vurdering af risikoen for cyanobakterievækst (blågrønalger)	Risiko for vækst i forbindelse med længere tids høj vandtemperatur
Vurdering af risikoen for makroalge- og/eller fytoplanktonvækst	Kun ringe vækst af tang indenfor 4 m koten.

Beskrivelse af stranden og faciliteter

Badebro	Ja
Livredder	Ja, i skolernes sommerferie
Handicapfaciliteter	Handicap toilet
Adgangsforhold - herunder off. transport	P-plads: ved indkørsel til Nivå Strandpark og ved Nivå Havn Adgang: fra P-plads Off. transport: Bus 388 til Nivå Havn
Ejerforhold	Fredensborg Kommune

Klassifikation

Badevandet er klassificeret som " Udmærket" på baggrund af data fra 2013-2016

Historiske klassifikationer

2013	2014	2015	2016
Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket

Kontakt detaljer for ansvarlig myndighed	
Myndighed	Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Kontaktperson	Helle Utoft Rasmussen
Adresse	Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
Telefon	72565000/72565943
E-mail	vandognatur@fredensborg.dk
Hjemmeside	http://www.fredensborg.dk/oplevelser/badevand

Revision m.v.

Badevandsprofilen er udarbejdet 23/03/2015

Badevandsprofilen skal revideres senest 10/05/2019

Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år.

Opdateret: 5. december 2016